



Pres...ema  
Mcubo Dashboard  
Unindustria  
11-06-14

# MCUBO ENERGY CAMPO DI MISURA


## ENERGY



## IT




# EDIFICIO UNINDUSTRIA VIA NOALE ROMA

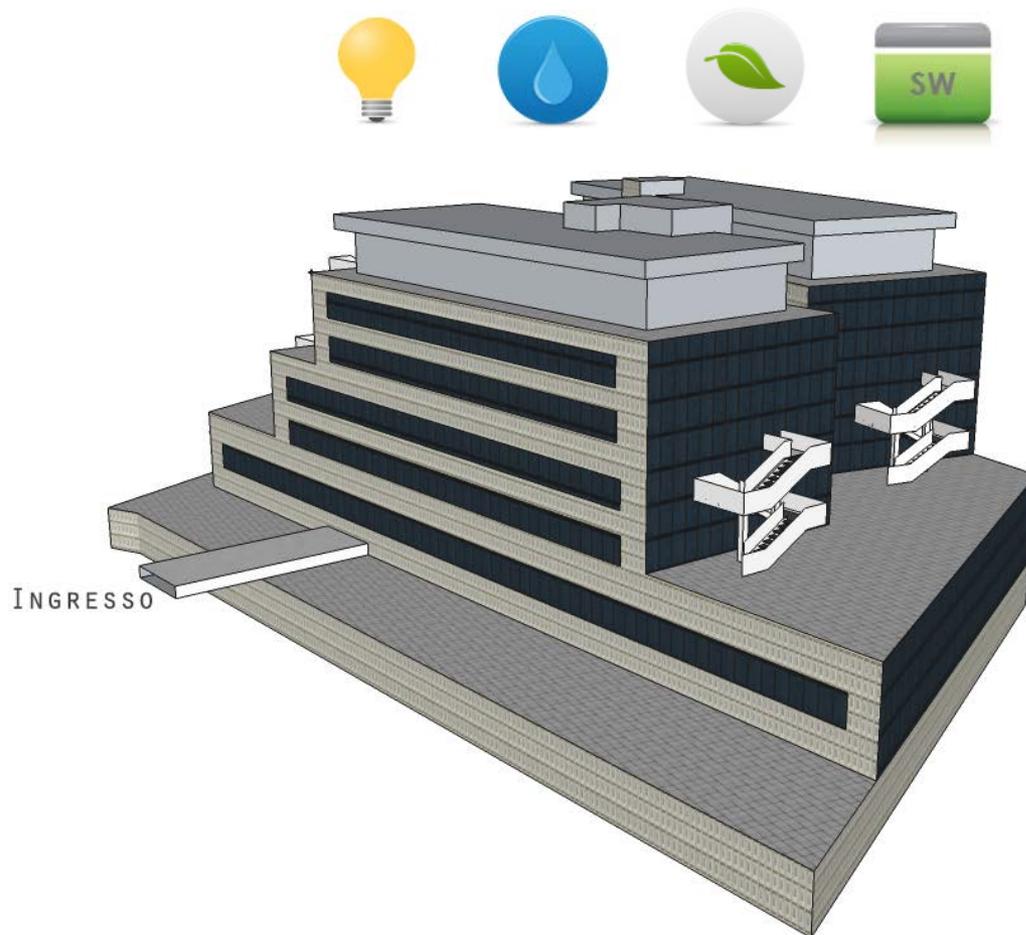

# EDIFICIO UNINDUSTRIA ENERGIA ELETTRICA



Energia Totale Somma Piani



Configurazione Gauge

Potenza Totale Somma Piani

Val.: 44.28 kW (= 48.97 %)



44.28 kW

INGRESSO


Generale\_Piano\_1 Potenza Attiva



# EDIFICIO UNINDUSTRIA ACQUA




### Consumo Acqua Generale

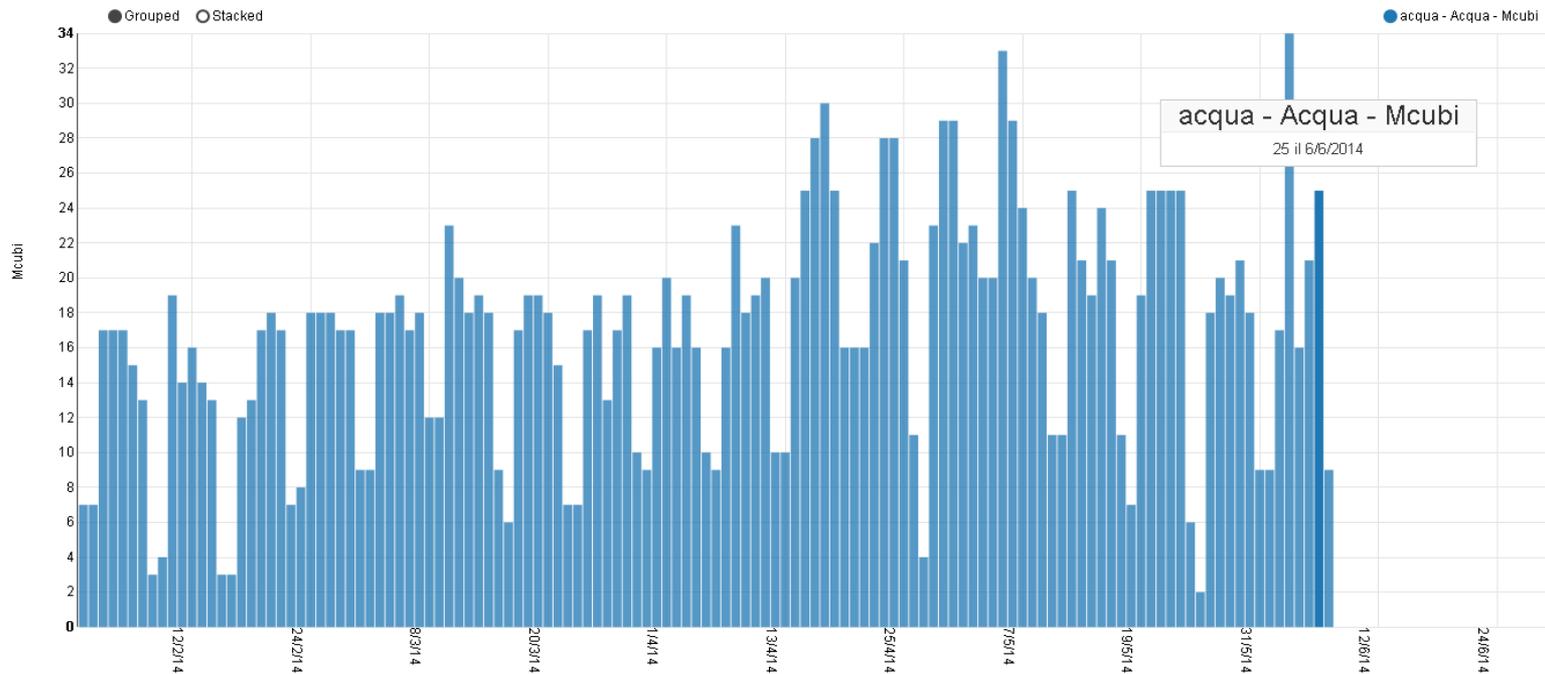

# EDIFICIO UNINDUSTRIA INTEGRAZIONE SOFTWARE



Primo Piano 

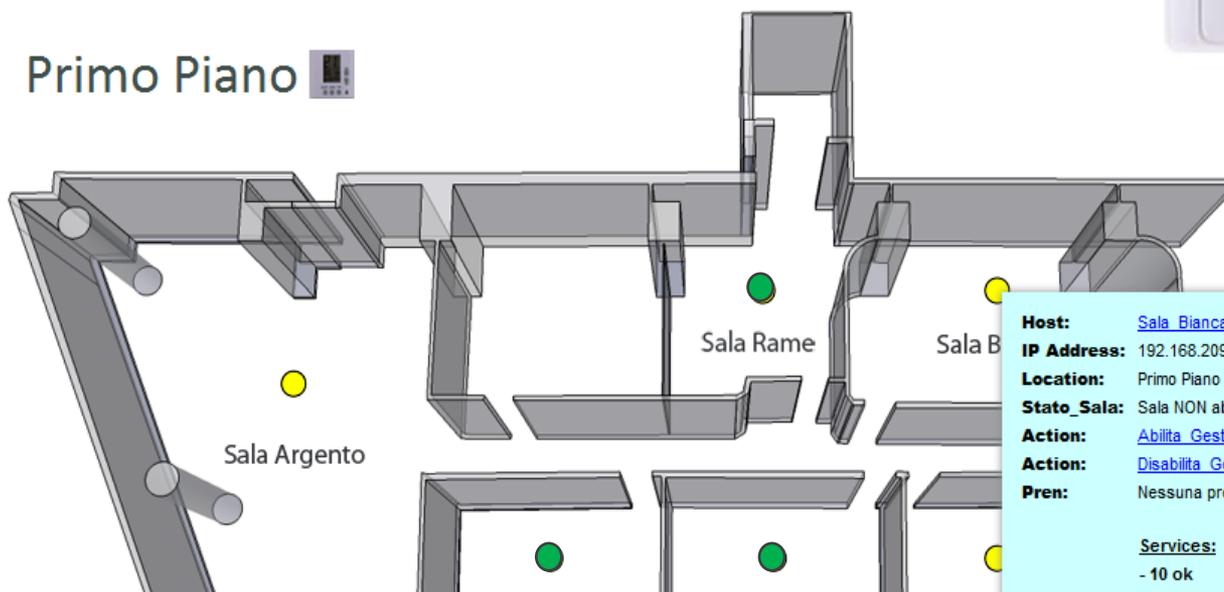

**Host:** [Sala Bianca](#)  
**IP Address:** 192.168.209.53  
**Location:** Primo Piano  
**Stato\_Sala:** Sala NON abilitata gestione automatica  
**Action:** [Abilita Gestione Automatica](#)  
**Action:** [Disabilita Gestione Automatica](#)  
**Pren:** Nessuna prenotazione per oggi  
  
**Services:**  
 - 10 ok

Target	Resource	Action		Kind
Piano_Terra	ON/OFF Sala Abete T1	Char: 22	<input type="button" value="Apply"/> 	COMMANDP
	ON/OFF Sala Abete T2	Char:	<input type="button" value="Apply"/> 	COMMANDP

## ESEMPI DI RISPARMIO

### ENERGIA ELETTRICA



GTECH = RISPARMIO CONSUMI CED DEL 20% ~ 14K€/ANNO

ENEA = RISPARMIO CONSUMO IMPIANTO CDZ ~ 5K€/ANNO

PORT UTILITES = CREAZIONE BOLLETTA VIA WEB ~ 8K€/ANNO

GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ~ 2-5K/ANNO

RISPARMIO PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

### ACQUA



IFAD = RISPARMIO CONSUMI MENSA E IRRIGAZIONE ~ 6K/ANNO

(22000 lt/gg !!!)

# ALCUNE REFERENZE

